

تاریخ صدور: ۹۷/۱۲/۲۵

97-HP-10-11

شماره گزارش:

گزارش آزمون

شماره نمونه:	97-HP-10-11
نام دستگاه/ محصول:	پلاریزیشن سل
شماره سریال دستگاه/ محصول:	899789
نام سازنده دستگاه/ محصول:	شرکت پنام گویان پارس امرتات (پی جی پارس)
تاریخ انجام آزمون:	۹۷/۱۲/۲۲
نام مشتری:	شرکت پنام گویان پارس امرتات (پی جی پارس)
آدرس و تلفن مشتری:	تهران، ستارخان، نبش برق آلستوم، خیابان جهانی نسب، پلاک ۱، واحد ۴۱ تلفن: ۶۶۷۵۸۶۹۱-۲

آزمون مورد درخواست:	Short time withstand current
استاندارد مرجع:	IEC 62271-1

توجه:
✓ نتایج این آزمون فقط برای نمونه یاد شده معتبر می باشد.
✓ این گزارش بدون مهر آزمایشگاه فاقد اعتبار می باشد.
✓ هر گونه نسخه برداری از این گواهی بدون اجازه کتبی از آزمایشگاه غیر مجاز می باشد.

مهر آزمایشگاه:

مدیر ارشد آزمایشگاه:

جعفر جعفری بهنام

مدیر فنی:


علیرضا امیدخدا

تاریخ صدور: ۹۷/۱۲/۲۵

97-HP-10-11

شماره گزارش:

دیagram مدار آزمون:

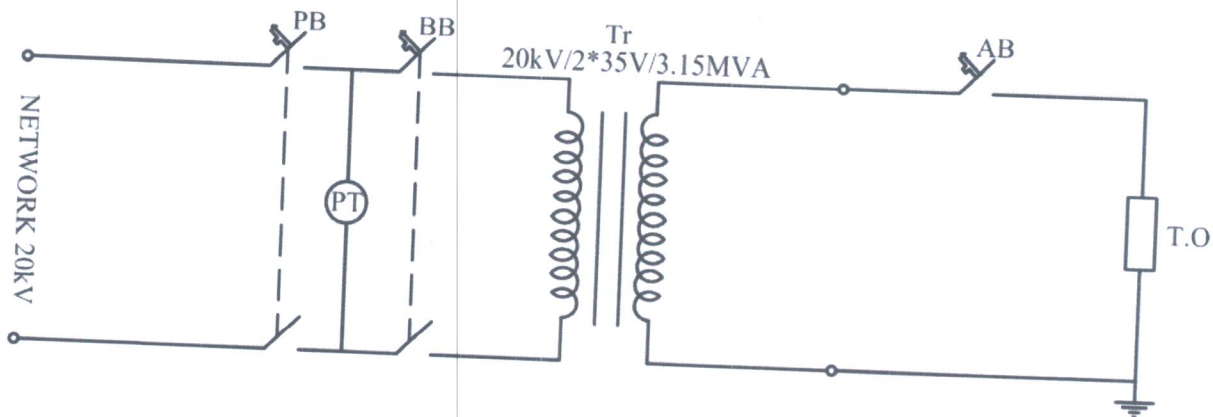

شرح انجام تست:

برای انجام تست، A.B و T.O (وسیله تحت تست) با هم سری شده و در مدار قرار می گیرند. سپس کلید A.B وصل شده و بعد از سپری شدن مدت زمان انجام تست، فرمان قطع برای کلید P.B ارسال می گردد و تست به پایان می رسد. جریان عبوری از T.O به وسیله CT مناسب اندازه گیری می شود.

مشخصات فنی:

جدول ۱: مشخصات فنی پلاریزشن سل

1	AC Fault Current rating	kA/rms	14/ 30-cycle
2	DC Voltage threshold	V dc	+2/-0.5
3	AC steady state current	A	40
4	Operating Temperature	°C	65
5	Manufacturer	PG PARS CO.	