

تاریخ صدور: ۹۸/۰۱/۲۴

98-HP-01-11

شماره گزارش:

گزارش آزمون

شماره نمونه:	98-HP-01-11
نام دستگاه / محصول:	پلاریزیشن سل
شماره سریال دستگاه / محصول:	899888
نام سازنده دستگاه / محصول:	شرکت پنام گویان پارس امرتات (پی جی پارس)
تاریخ انجام آزمون:	۹۸/۰۱/۲۱
نام مشتری:	شرکت پنام گویان پارس امرتات (پی جی پارس)
آدرس و تلفن مشتری:	تهران، ستارخان، نیش برق آلستوم، خیابان جهانی نسب، پلاک ۱، واحد ۴۱ تلفن: ۶۶۷۵۸۶۹۱-۲

آزمون مورد درخواست:	Short time withstand current
استاندارد مرجع:	IEC 62271-1

توجه:
✓ نتایج این آزمون فقط برای نمونه یاد شده معتبر می باشد.
✓ این گزارش بدون مهر آزمایشگاه فاقد اعتبار می باشد.
✓ هر گونه نسخه برداری از این گواهی بدون اجازه کتبی از آزمایشگاه غیر مجاز می باشد.

مهر آزمایشگاه:

مدیر ارشد آزمایشگاه:

جعفر جعفری بهنام

مدیر فنی:


علیرضا امیدخدا

تاریخ صدور: ۹۸/۰۱/۲۴

98-HP-01-11

شماره گزارش:

دیگرام مدار آزمون:

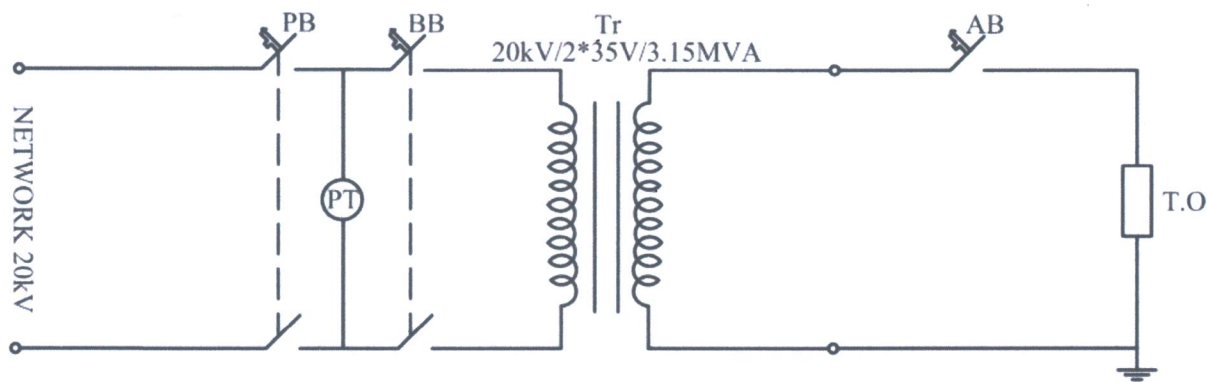

شرح انجام تست:

برای انجام تست، A.B و T.O (وسیله تحت تست) با هم سری شده و در مدار قرار می گیرند. سپس کلید A.B وصل شده و بعد از سپری شدن مدت زمان انجام تست، فرمان قطع برای کلید P.B ارسال می گردد و تست به پایان می رسد.
جریان عبوری از T.O به وسیله CT مناسب اندازه گیری می شود.

مشخصات فنی:

جدول ۱: مشخصات فنی پلاریزیشن سل

1	AC Fault Current rating	kA rms	14 / 30-cycle
2	DC Voltage threshold	V dc	+1 / -3
3	AC steady state current	A	45
4	Operating Temperature	°C	65
5	Manufacturer	PG PARS CO.	