

تاریخ صدور: ۹۸/۰۷/۱۶

98-HP-04-11

شماره گزارش:

گزارش آزمون

شماره نمونه:	98-HP-04-11
نام دستگاه / محصول:	پلاریزشن سل
شماره سریال دستگاه / محصول:	8998100
نام سازنده دستگاه / محصول:	شرکت پنام گویان پارس امرتات (پی جی پارس)
تاریخ انجام آزمون:	۹۸/۰۷/۱۵
نام مشتری:	شرکت پنام گویان پارس امرتات (پی جی پارس)
آدرس و تلفن مشتری:	کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هشتم شرقی، کوچه صنعتگر، پلاک ۹ تلفن: ۰۲۶۳۶۶۴۰۷۴۲

آزمون مورد درخواست:	Short time withstand current
استاندارد مرجع:	IEC 62271-1

توجه:
✓ نتایج این آزمون فقط برای نمونه یاد شده معتبر می باشد.
✓ این گزارش بدون مهر آزمایشگاه فاقد اعتبار می باشد.
✓ هر گونه نسخه برداری از این گواهی بدون اجازه کتبی از آزمایشگاه غیر مجاز می باشد.


مهر آزمایشگاه:

مدیر ارشد آزمایشگاه:

مدیر فنی:

جعفر جعفری بهنام

علیرضا امیدخدا

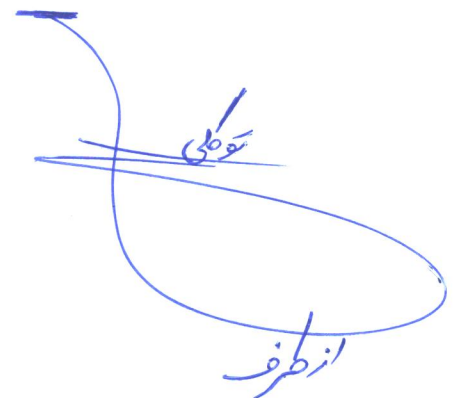



تاریخ صدور: ۹۸/۰۷/۱۶

98-HP-04-11

شماره گزارش:

دیاگرام مدار آزمون:

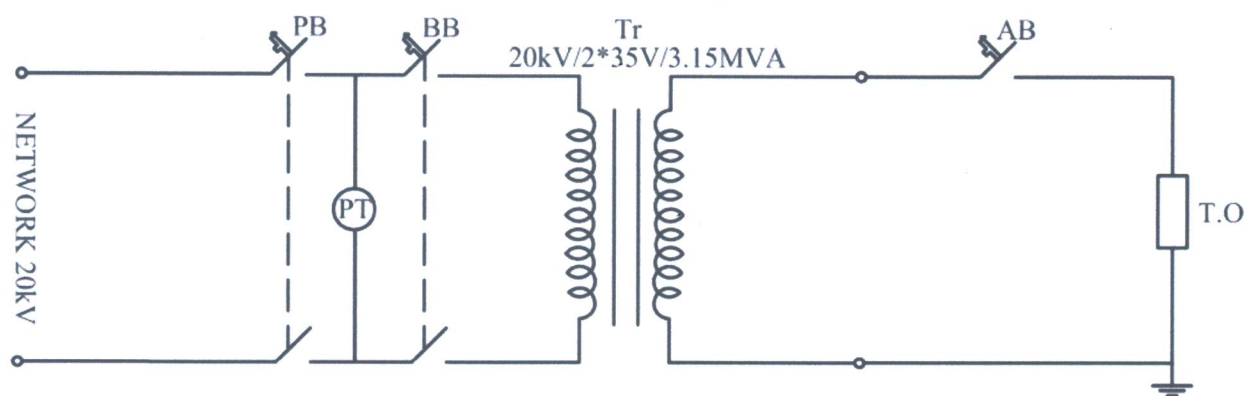


شرح انجام تست:

برای انجام تست، A.B و T.O (وسیله تحت تست) با هم سری شده و در مدار قرار می گیرند. سپس کلید A.B وصل شده و بعد از سپری شدن مدت زمان انجام تست، فرمان قطع برای کلید P.B ارسال می گردد و تست به پایان می رسد. جریان عبوری از T.O به وسیله CT مناسب اندازه گیری می شود.

مشخصات فنی:

جدول ۱: مشخصات فنی پلاریزیشن سل

1	AC Fault Current rating	kA rms	5
2	DC Voltage threshold	V dc	1.2
3	Operating Temperature	°C	-40 / +60
4	Manufacturer	PG PARS CO.	

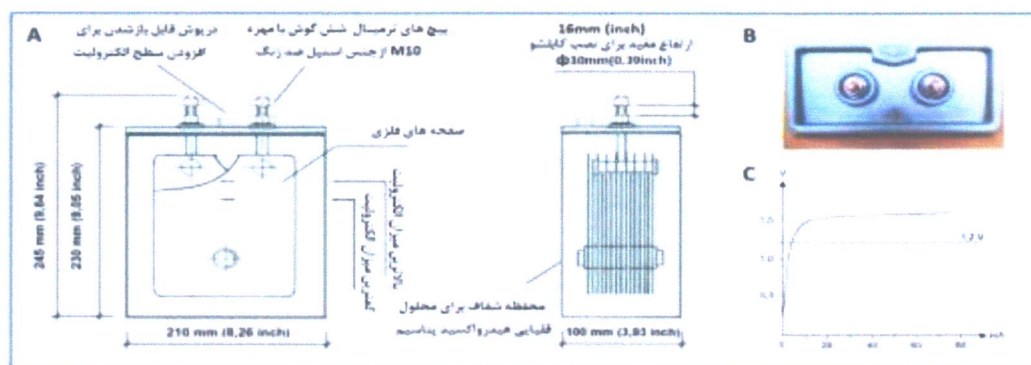

شکل ۱: مشخصات پلاریزیشن سل مورد آزمون